




ZAKRES OPRACOWANIA




LEGENDA

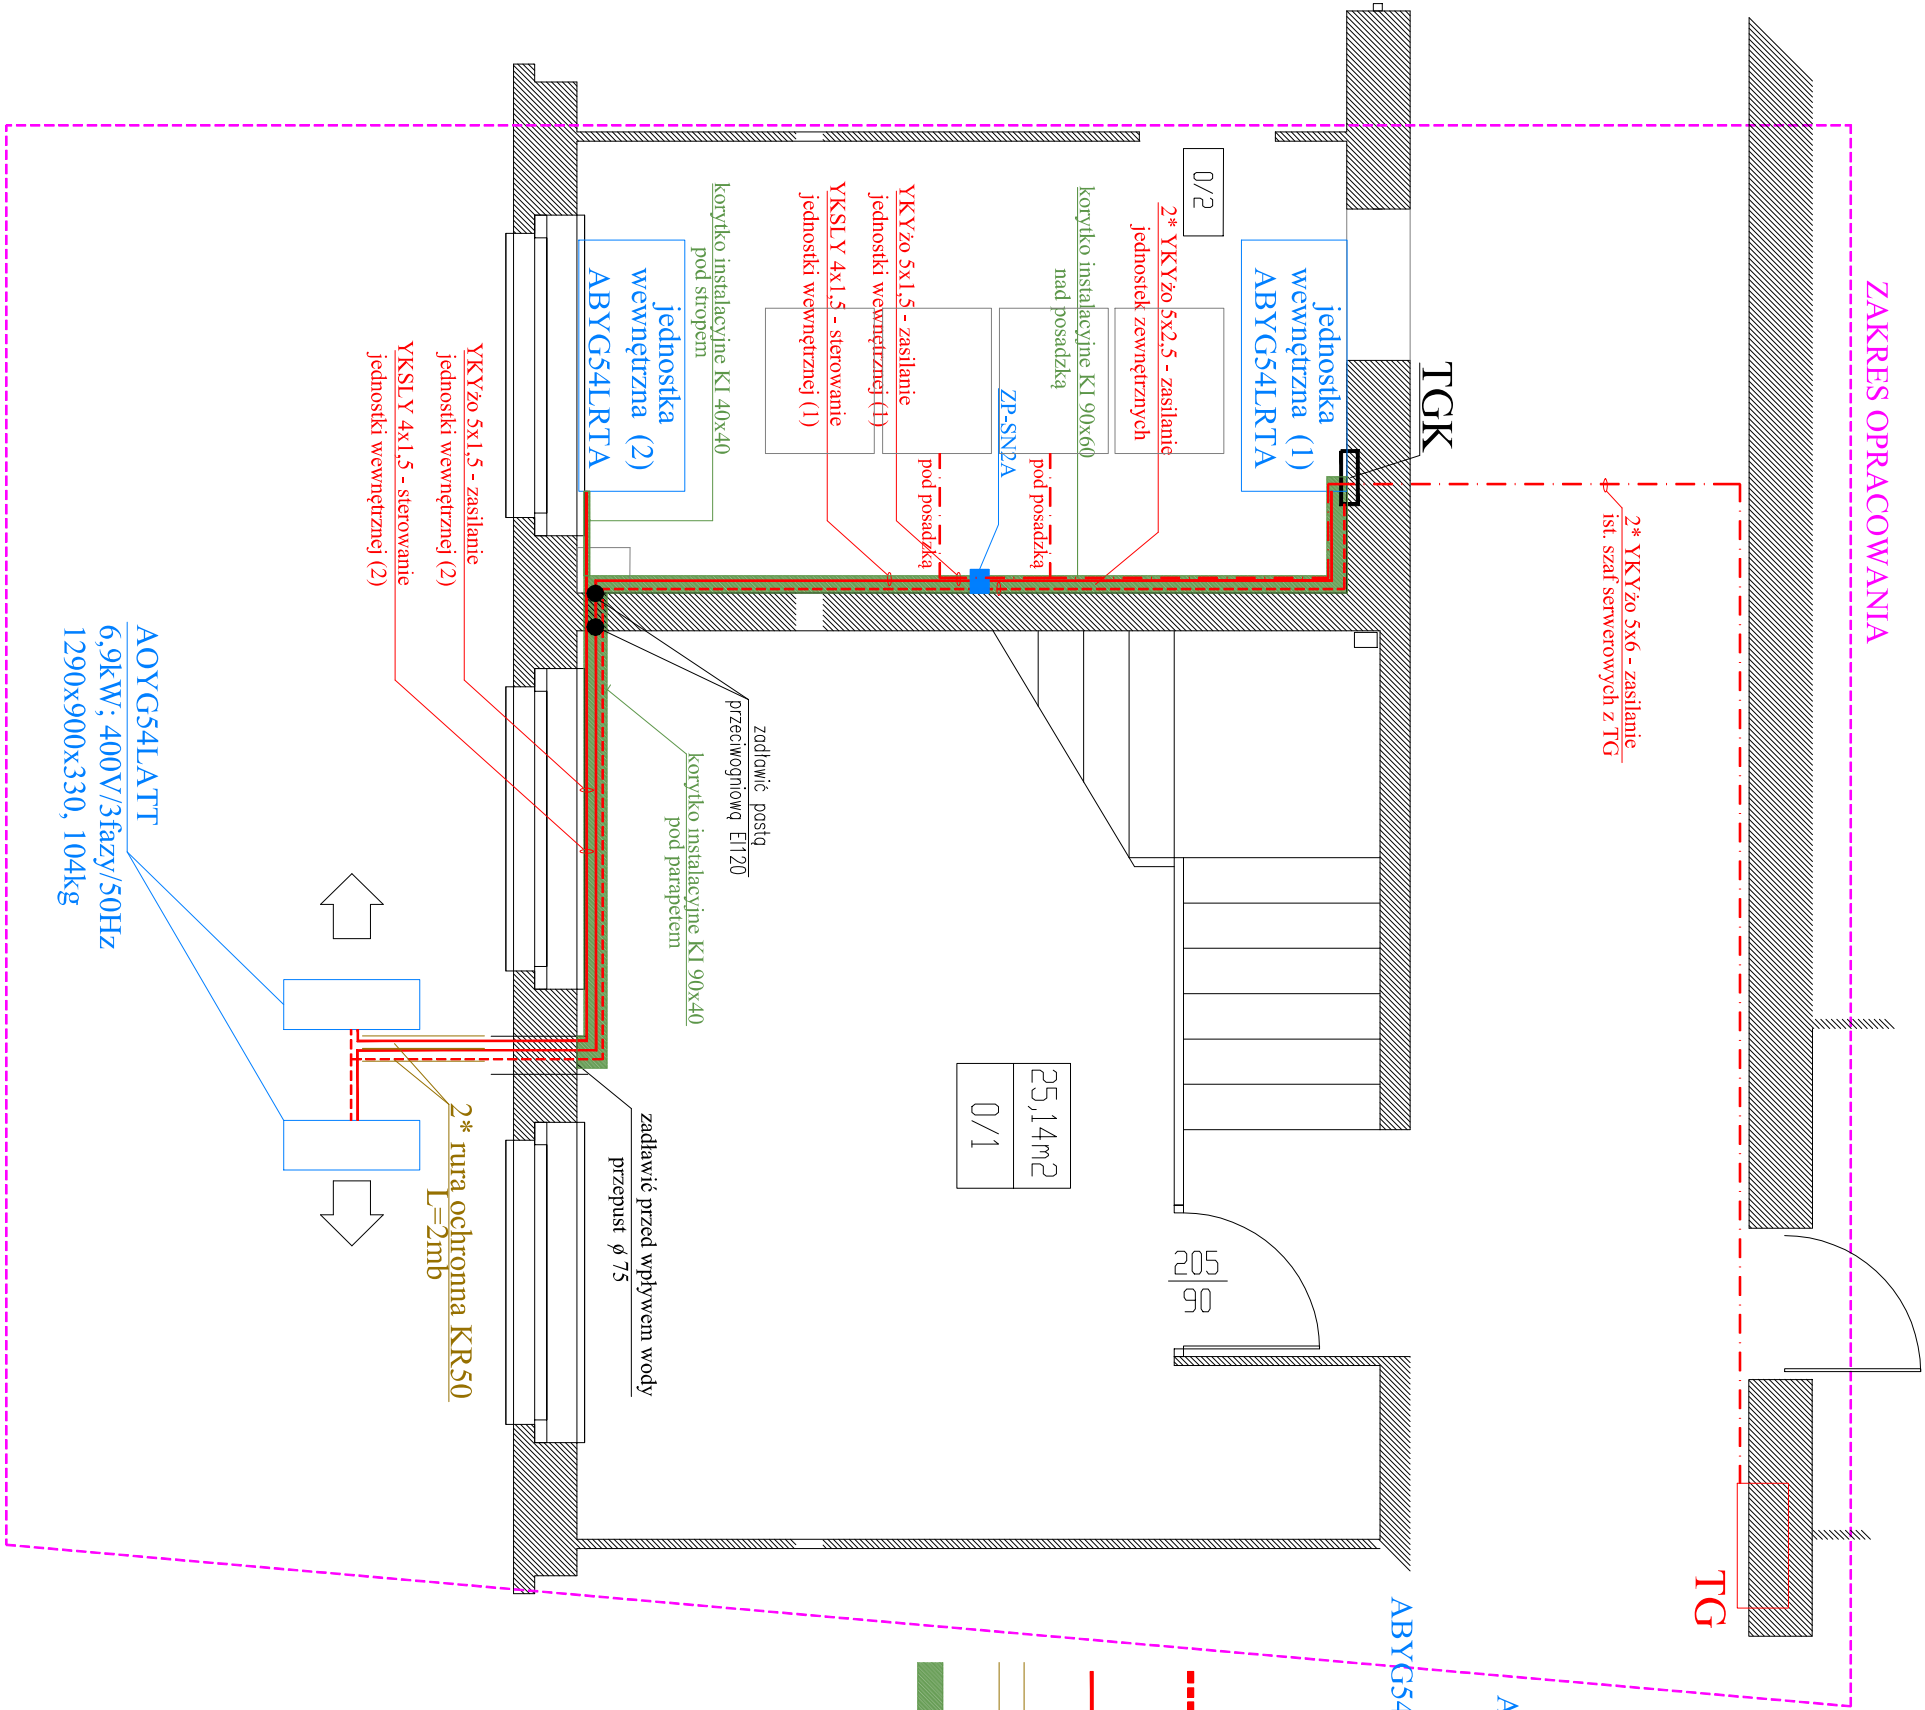


istniejąca tablica główna komputerowa




zestaw pracy naprzemienniej




jednostka wewnętrzna klimatyzacji




jednostka zewnętrzna klimatyzacji




istniejąca tablica główna




proj. kabel YKYžo 5x2,5 zasilający jednostki zewnętrzne klimatyzacji



proj. linia kablowa kabla zasil. jedn. wew. YKYžo 5x1,5 oraz kabla sterowniczego YKSLY 4x1,5




proj. rura ochronna K50



proj. korytko instalacyjne

UWAGA

- zasilanie/sterowanie jednostek klimatyzacji w budynku prowadzić natynkowo w korytach instalacyjnych,a w terenie w rurze ochronnej
- w przejściach przez ściany/stropy przewody prowadzić w rurach karbowanych
- dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych równoważnych o nieogrzyszcz parametrach
- przejścia przez ściany wydzielenia pożarowego zadławić pastą przeciwożniową EI-120
- projekt rozpatrywać łącznie z projektem architektury, wod-kan. i wentylacji i klimayzacji oraz z dokumentacją projektową "INPRO"

FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA			44-341 Gólkowice, ul. Leśna 37 tel./fax (032) 473-05-63, kom. 513-184-946 do 7 biuro@instal-projekt.net.pl		SKALA	DATA	NR RYS.
 www.insta-l-projekt.net.pl					1:50	11.2013	E-02
OBIEKT	BUDYNEK UM WODZIŚLAW				OPRACOWAŁ		
NAZWA PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY WEW. INSTALACJI CHŁODNICZEJ, ELEKTRYCZNEJ I ODPROWADZENIA SKROPLIN Z DWOCH KLIMATYZATORÓW W SEWEROWNI					PROJEKTOWAŁ		
RYSUNEK Plan Instalacji Elektrycznej – Rzut Piwnic					inż. D. Bialecki nr upr. SIUK0940/PWOE/05		
INWESTOR	Miasto Wodzisław Śląski, Urząd Miasta w Wodzisławiu Śl., ul. Bogumińska 4						
LOKALIZACJA	Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4b						