



EATON

BP-F-800/20/3-F
gł. 320mm
IP54



rezerva dla planowanych
urządzeń klimatyzacji


część projektowana

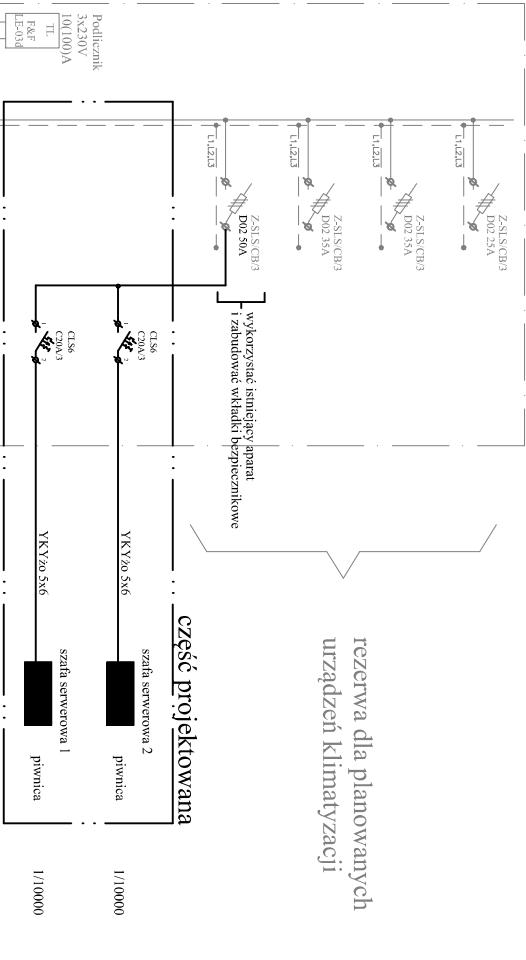

wg. projektu firmy INPRO:
Pi= 133,5 kW

ZKP (fragment)

(w zakresie odrębnego opracowania)



- wg. projektu firmy INPRO

Pi= 133,5 kW



FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA			SKALA	DATA	NR RYS.
INSTAL PROJEKT					
44-341 Gólkowice, ul. Leśna 37 tel./fax (032) 473-05-63, kom. 513-164-946 do 7 biuro@instal-projekt.net.pl				11.2013	E-04
www.instal-projekt.net.pl					
OBIEKT	BUDYNEK UM WODZISŁAW	OPRACOWAŁ	J. Bialecki		
NAZWA PROJEKTU					
PROJEKT WYKONAWCZY WEW. INSTALACJI CHŁODNICZEJ, ELEKTRYCZNEJ					
I. OPRACOWANIE SKROPIŃ Z DWÓCH KLIMATYZATORÓW W SEWERO-WNIOSEK					
RYSUNEK					
Schemat ideowy tablicy bezpiecznikowej TG					
INWESTOR	Miasto Wodzisław Śląski, Urząd Miasta w Wodzisławiu Śl., ul. Bogumińska 4				
LOKALIZACJA	Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4b				

stan istniejący

stan projektowy

